

	Commune : MIGNE-AUXANCES	Rivière : L' Auxance
Rue de Monfleury (mur en pierre)		
Commentaires : Mur d'encadrement d'une porte d'entrée de jardin privé.		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202508224304

Date de mise à jour : 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne

**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: 0.30230600 / Y: 46.62845300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493642.04 / Y: 6617790.97

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.302306 / Y: 46.628453

Code Hydro: L24-0300

Rive de référence: Gauche

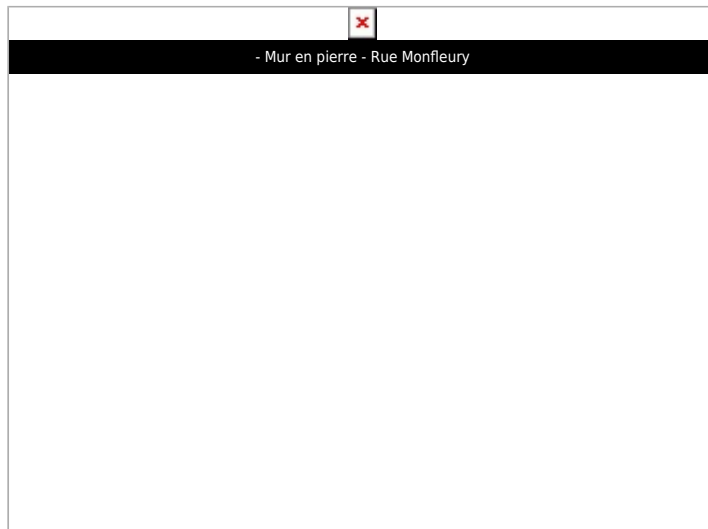

	1961	Altitude calculée de l'eau : 80.06 m
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : Gravure datée de 1961 - trace entrée jardin (encadrement) à environ 98 cm du sol.		


GÉNÉRAL

Code : MIAU14

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

26/11/2025

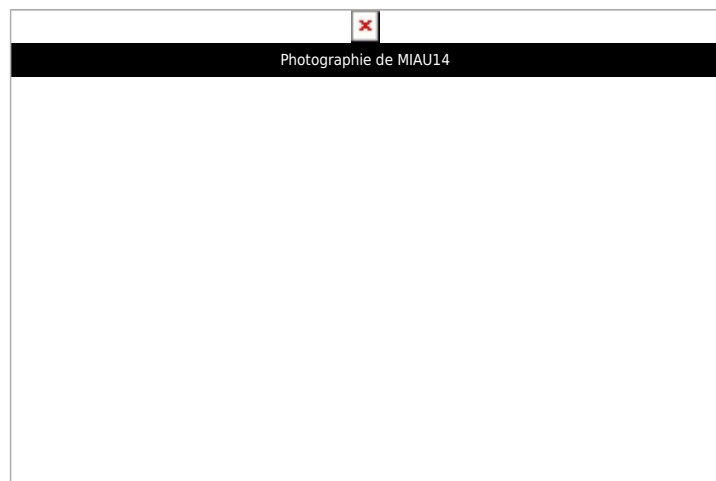**MARQUE**

Texte : 1961

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 10/04/2025**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne

NIVELLEMENT DE MIAU14 (SOGREAH N°72 - FÉVRIER 2005)

Méthode : Nivellement direct

Organisme : SOGREAH

Commentaires sur le nivellement : Nivellement réalisé dans le cadre d'une définition des zones inondables des vallées de l'Auxance et de la Vendelogne (rapport datant de février 2005).

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 80.060 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 80.06 m