

Commune : **CAHORS**Rivière : **Le Lot**

Maison éclusière de St-Georges

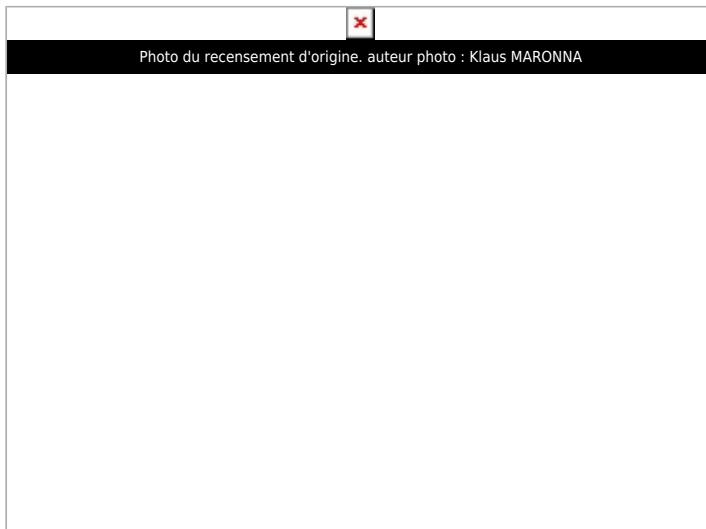
Commentaires : Les repères normalisés se trouvent sur la façade Nord de l'ancienne maison éclusière.**6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** GTL_S_5526**Date de mise à jour :** 06/03/2026**Auteur :** SPC GTL

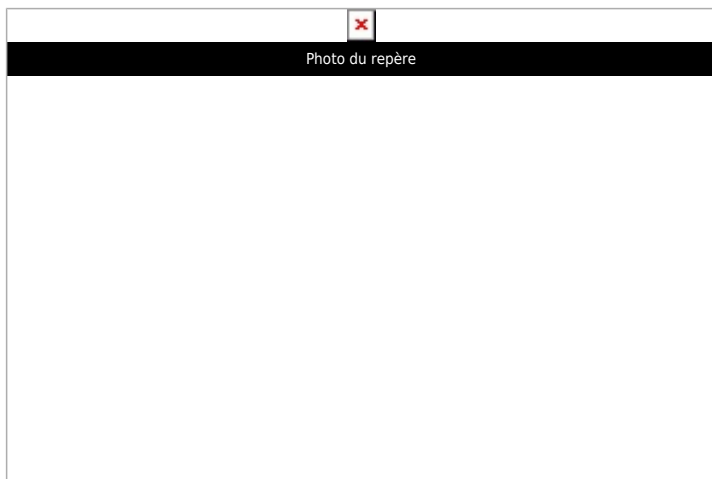
GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44143910 / Y: 44.44003000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 575966.75 / Y: 6372444.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4414391 / Y: 44.44003**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**19 octobre 1868**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** La façade de ce bâtiment porte les repères des crues du 26/09/1866 et 19/10/1868. Ils sont respectivement à 0.53m et 0.18m au-dessus du plancher habitable (haut de la deuxième marche). Sur la façade - la crue de décembre 2003 a laissé une trace nette (flèches verticales) - à 0.14m au-dessus du plancher habitable - soit 4cm en dessous du repère de la crue d'octobre 1868.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_199**Date de mise à jour :** 12/04/2022**Auteur :** SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025**Type de repérage :** Autre**Organisme(s) :** SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)