

Commune : **VITRY-SUR-SEINE** | Rivière : **La Seine**


Maison éclusière en rive gauche au barrage de Port à l'Anglais

Commentaires : Mur bâtiment

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S_71 **Date de mise à jour** : 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL

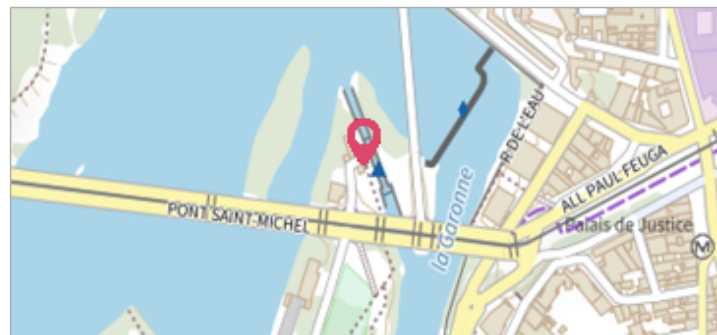

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.41563207 / Y: 48.79820180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 657075.07 / Y: 6855505.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4156321 / Y: 48.7982018
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence**: Gauche


Date inconnue ou approximative Altitude calculée de l'eau : **32.63 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Il ne s'agit sûrement pas d'un repère. ancien état:bon - Trait

GÉNÉRAL

Code : DIREN_IDF_R_71_112 **Date de mise à jour** : 24/07/2025
Auteur : SPC SMYL



MARQUE

Texte : Événement non identifié
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : DIREN ÎLE-DE-FRANCE - 01/06/2006

Type de repérage : Autre
Organisme : DIREN Île-de-France

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Île-de-France
Commentaires sur le nivellement : repère nivellement autorisé : P.A.C3 - 117A - hauteur (mètres) par rapport au sol : 0.87
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 32.630 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 32.63 m